


DEK40

Klimageräte zur Installation auf dem Dach

OSK 440

KÜHLEISTUNG


3850 W

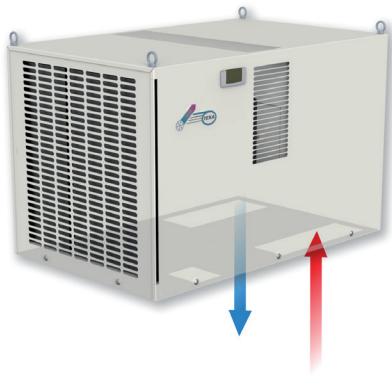

| Eigenschaften | M.E. | DEK40BTFB | DEK40LTFB | DEK40NTUB |
|---|--------|--|----------------|----------------|
| Kühlleistung EN14511 - A35A35 | W | 3850 | 3850 | 3850 |
| Kühlleistung EN14511 - A35A50 | W | 2870 | 2870 | 2870 |
| Stromversorgung | V - Hz | 230 1~ 50-60 | 400 3~ 50-60 | 460 3~ 60 |
| Breite | mm | 492 | 492 | 492 |
| Höhe | mm | 496 | 496 | 496 |
| Tiefe | mm | 784 | 784 | 784 |
| Höchststrom | A | 9 | 3,4 | 4,3 |
| Einschaltstrom | A | 38,2 | 17 | 17 |
| Sicherung T | A | 18 | 6 | 6 |
| Leistungsaufnahme EN14511 - A35A35 | W | 1690 | 1630 | 1950 |
| Leistungsaufnahme EN14511 - A35A50 | W | 1950 | 1890 | 2160 |
| Betriebszyklus | - | 100 % | 100 % | 100 % |
| Stromanschluss | - | Stecker 4 Pole | Stecker 4 Pole | Stecker 4 Pole |
| Kältemittel R134a | kg | 1,8 | 2 | 2 |
| Höchstdruck Kühlkreislauf | bar | 25 | 25 | 25 |
| Durchsatz Außenluftlüfter | m³/h | 3410 | 3410 | 3410 |
| Durchsatz Schaltschrankluftlüfter | m³/h | 1450 | 1450 | 1450 |
| Innentemperaturbereich | °C | 20-50 | 20-50 | 20-50 |
| Temperaturregelung | - | Elektronischer Thermostat, werksseitig auf 35 °C eingestellt | | |
| Außentemperaturbereich | °C | 20-50 | 20-50 | 20-50 |
| Schutzgrad EN60529 - Schaltschrankseite | - | IP54 | IP54 | IP54 |
| Schutzgrad EN60529 - Umgebungsseite | - | IP34 | IP34 | IP34 |
| Geräuschpegel | dB (A) | 75 | 75 | 75 |
| Gewicht | kg | 83 | 86 | 86 |
| Farbe | - | RAL 7035 gaufriert | | |
| Konformität | - | CE | CE | CE |


| Zubehör | |
|--|-----------|
| Packung 5 Luftfiltertücher | AADFP30 |
| Packung 1 Metall-Luftfilter | AADFM30 |
| Kondenswasserstandanzeig | C16000140 |
| Externe Metallteile aus Edelstahl | |
| Von der Standardfarbe abweichende Lackierung | |

Leistungen

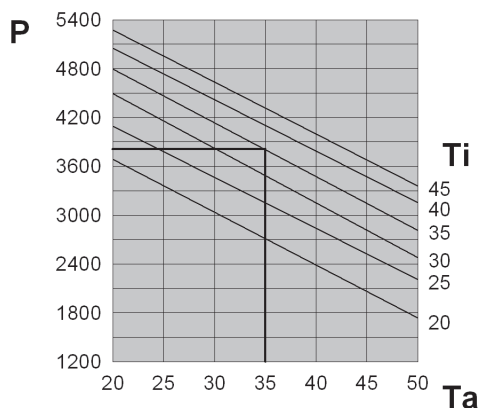

- P = Kühlleistung (W)
- Ta = Umgebungstemperatur (°C)
- Ti = Innentemperatur Schaltschrank (°C)

Abmessungen

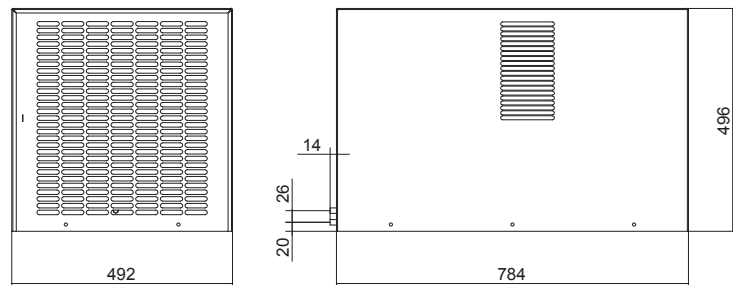

25.06.2021